


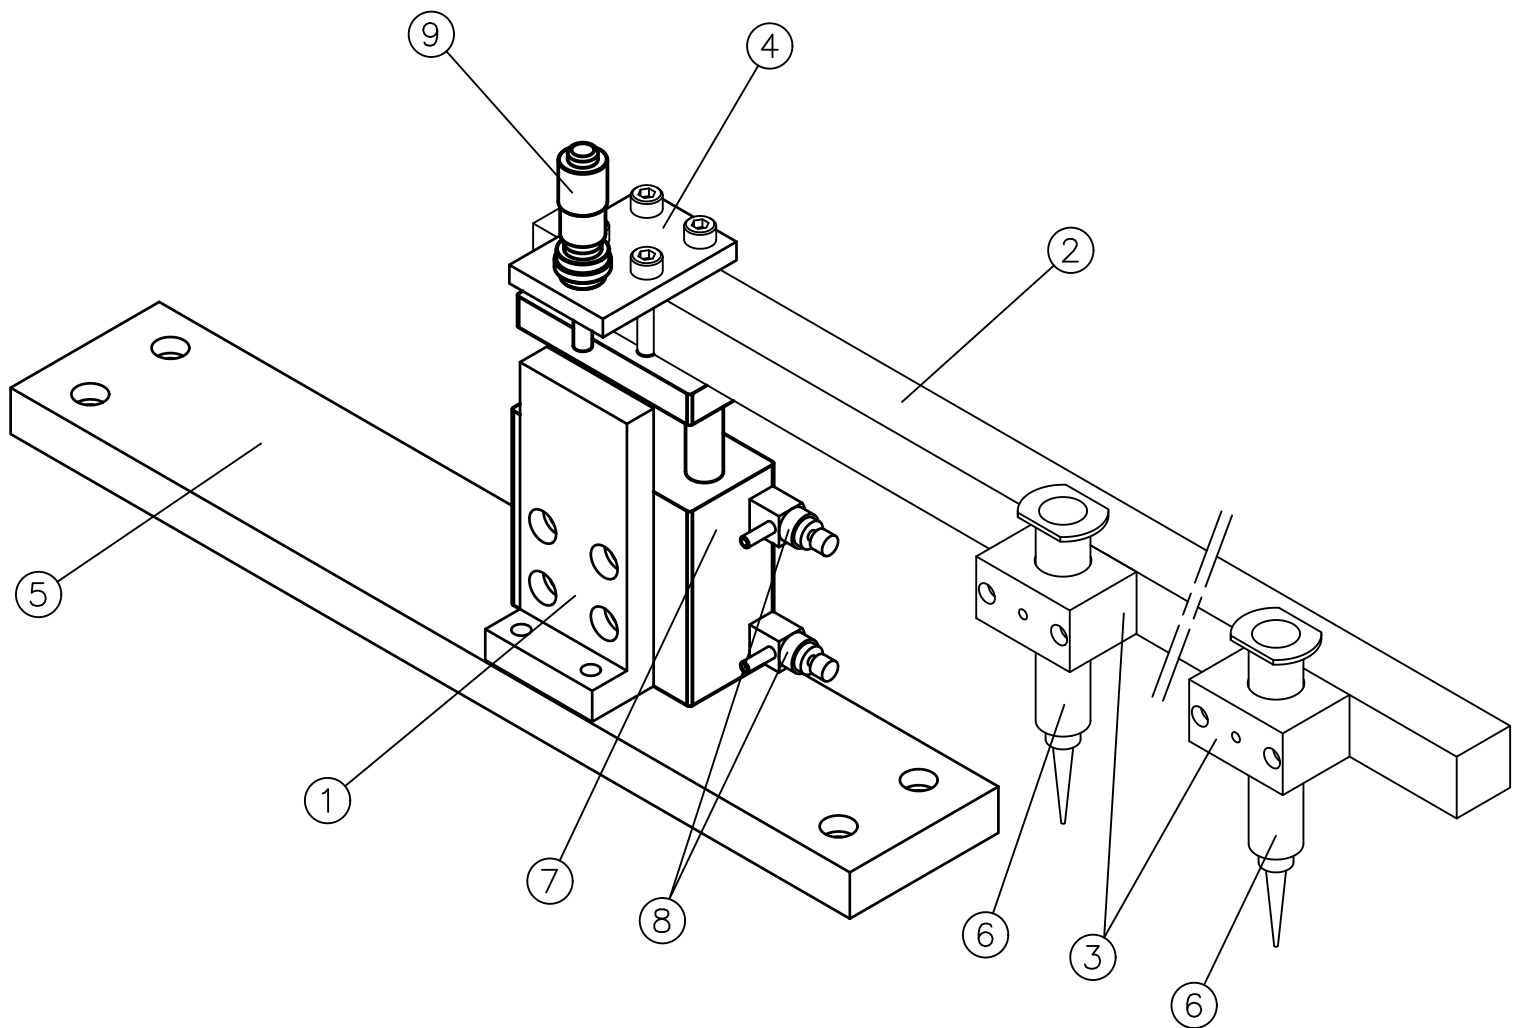

IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO TRA SISTEMA INCOLLAGGIO E SISTEMA TENSIONATURA, AVVIENE TRAMITE UN MECCANISMO COMMERCIALE PER CHIUSURA CASSETTI.

9	COMMERCIALE	MICROMETRO MITUTOYO 148-120	1	
8	COMMERCIALE	REG. FESTO GRLA-M5-PK-3-RS-B	2	
7	COMMERCIALE	ATTUATORE FESTO DFM-16-25-P-A-KF	1	
6	COMMERCIALE	SIRINGHA	2	
5	SDC-005	PIASTRA SCORRIMENTO INCOLLAGGIO	1	
4	SDC-004	FERMO ASTA SIRINGHE	1	
3	SDC-003	ATTACCO SIRINGHE	2	
2	SDC-002	ASTA SUPPORTO SIRINGHE	1	
1	SDC-001	FERMO CORSA ATTUATORE PNEUMATICO	1	
ITEM	CODE	DESCRIPTION	QTY NEED	MATERIAL SPECIFIC.

NOT DIMENSIONED CHAMFERS		ROUGHNESS Ra in MICROM			SURFACE A/O HEAT TREATING																
	DRAWN	CHECKED	APPROVED	STANDARD VERIF.	DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE SPECIFICATION		SCALE														
DATE	21/05/03				Degree of accuracy UNI 5307																
SIGNATURE																					
 Sezione di Ferrara Istituto Nazionale Fisica Nucleare					TITLE			<table><tr><td colspan="2">MODIFICATION INDEX</td></tr><tr><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td></tr></table>		MODIFICATION INDEX		1	6	2	7	3	8	4	9	5	10
					MODIFICATION INDEX																
					1	6															
					2	7															
					3	8															
4	9																				
5	10																				
DWG N.			SIZE																		
SDC-000			A3																		